
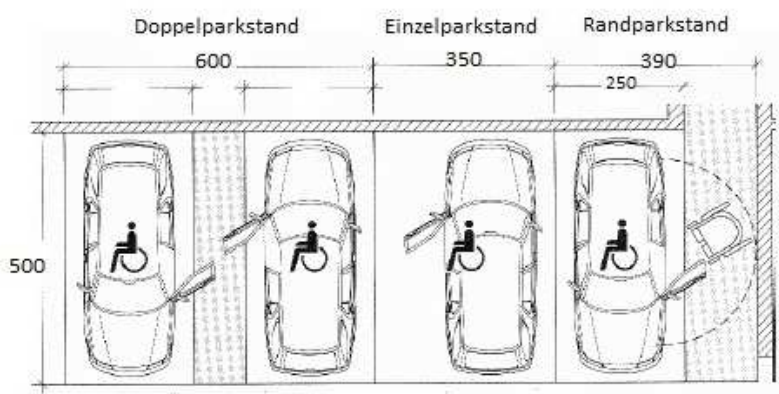



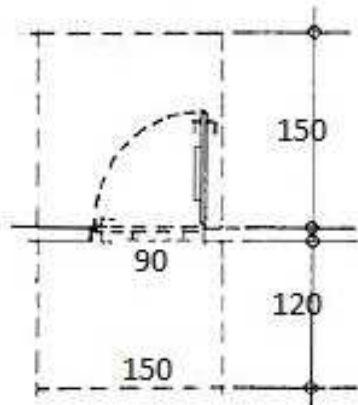
Anhang Barrierefreiheit von Gebäuden, Einzelhandel

Erklärungen und Definitionen

2. Parkplätze

<p> Behindertengerechte Parkplätze</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stellplatzbreite für einen Parkplatz: 3,50 m, Länge: 5,00 m -Stellplatzbreite für zwei Parkplätze: 6,00 m, Länge: 5,00 m -ggf. Parkplatz für Kleinbusse: Stellplatzbreite: 3,50 m, Länge: 7,50 m -bei Gebäuden: Parkplätze befinden sich unmittelbar am Haupteingang -bei Tiefgaragen/Parkhäusern: Parkplätze sind in Aufzugnähe 	 <p>The diagram illustrates three types of wheelchair-accessible parking spaces:</p> <ul style="list-style-type: none"> Doppelparkstand: A double parking space with a total width of 600 cm. It contains two cars, each with a wheelchair icon, parked side-by-side. Einzelparkstand: A single parking space with a width of 350 cm. It contains one car with a wheelchair icon. Randparkstand: A single parking space with a width of 390 cm, located adjacent to a wall. The distance from the wall to the car is 250 cm. It contains one car with a wheelchair icon. <p>A vertical dimension of 500 cm is shown for the first two types of spaces.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Zugang

<p> Barrierefreier Zugang</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ebenerdiger Eingang oder Türschwelle mit max. 2 cm Höhe -Eingangstür: lichte Durchgangsbreite von mind. 90 cm -hindernisfreier Bewegungsraum vor/hinter der Tür von mind. 150 cm x 150 cm -Rampe: 90 cm - 120 cm breit, Steigung max. 6% -Windfang: Abstand zwischen beiden Türen mind. 200 cm, beide Türen öffnen in eine Richtung 	 <p>The diagram shows a door opening with a clear width of 90 cm. A clear area of 150 cm x 150 cm is required in front of the door. A ramp with a width of 120 cm is shown leading to the door.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Eingeschränkt barrierefreier Zugang


- Eingangstür: lichte Durchgangsbreie von mind. 80 cm
- hindernisfreier Bewegungsraum vor/hinter der Tür von mind. 100 cm x 100 cm
- Rampe: 90 cm - 120 cm breit, Steigung 6% - 12%
- Stufen: max. eine Stufe

4. Aufzug




Barrierefreier Aufzug

- hindernisfreier Bewegungsraum vor dem Aufzug mind. 150 cm x 150 cm
- automatische Aufzugtür, Durchgangsbreite mind. 90 cm
- Aufzugsraum mind. 140 cm x 110 cm
- Bedienelemente auf einer Höhe von 85 cm – 115 cm

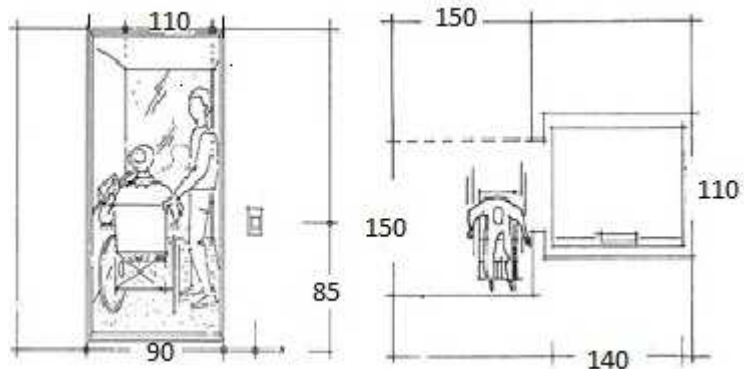

Eingeschränkt barrierefreier Aufzug

- automatische Aufzugstür, Durchgangsbreite mind. 80 cm
- Aufzugsraum mind. 140 cm x 100 cm

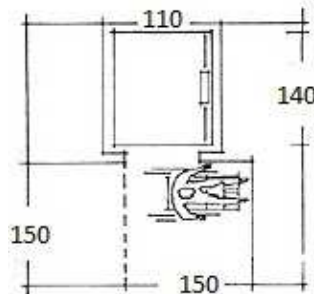

5. Einzelhandelspezifische Aspekte




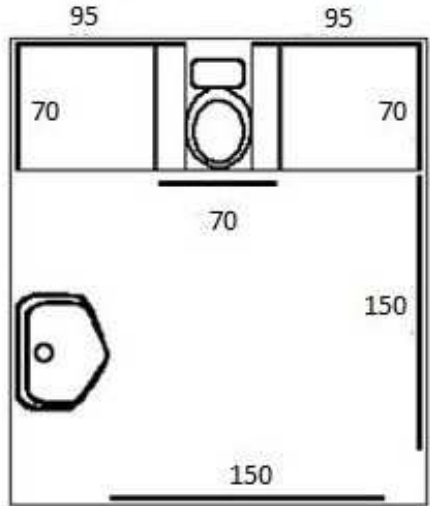
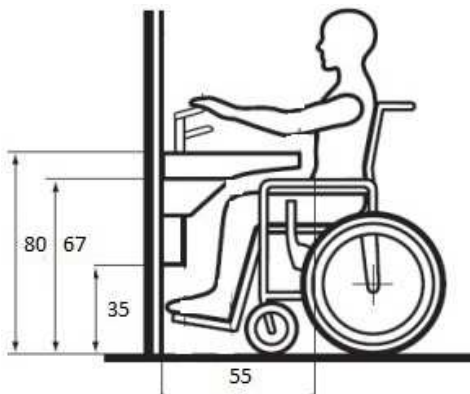

Personal ist sensibilisiert im Umgang mit Menschen mit Behinderungen/ Einschränkungen und geht auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche ein.

-Beratung/Service: persönlicher Service und Hilfe bei der Produktauswahl; verständliche Erklärungen der Funktions- bzw. Nutzweise eines Produkts. Hier ist keine Sonderbehandlung gemeint, sondern ein Umgang auf Augenhöhe, wie mit allen anderen Kundinnen/Kunden.

(Wertvolle Tipps finden Sie auch unter: http://www.inklusion-duichwir.de/fileadmin/user_upload/downloads/14217_SBW_Knigge-Tipps.pdf)

Bei dieser Frage geht es um eine ehrliche Selbsteinschätzung, hier werden keine Standards oder Qualifizierungen zugrunde gelegt.

6. WC

<p> Barrierefreies WC</p> <p>-Zugang: Türbreite mind. 90 cm, Tür öffnet nach außen -Toilettenraum: Mind. eine Fläche von 230 cm - 220 cm -Bewegungsflächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rechts und/oder links des WC-Beckens 95 cm breit, 70 cm tief - vor WC-Becken 150 cm x 150 cm <p>-WC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48 cm Sitzhöhe, 70 cm Tiefe - klappbare Haltegriffe rechts und links neben dem WC, Höhe 85 cm, Abstand zwischen den Griffen 70 cm - Toilettenpapierhalten im vorderen Griffbereich <p>-Waschtisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - unterfahrbar, Kniefreiheit - Oberkante Waschtisch max. 80 cm hoch - Einhebelarmatur oder berührungslose Armatur <p>-sonstige Einrichtungen: Spiegel, Seifenspender, Handtrockner -Notruf</p>	 
<p> Eingeschränkt barrierefreies WC</p> <p>-Zugang: Türbreite mind. 75 cm, Tür öffnet nach außen -Toilettenraum: Minimalfläche 140 cm x 140 cm -Bewegungsflächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rechts oder links des WC-Beckens 70 cm breit - vor dem WC-Becken 100 cm 	

Der Fragebogen bezieht sich auf DIN-Norm 18040.
 Mehr Informationen zur Norm erhalten Sie unter:
<http://din18040.de/din18040-norm.htm>
 oder unter: <http://nullbarriere.de/>